

可搬消防ポンプ:空冷キャブレタシリーズ

FT510/FT460/FT460M

シバウラのロングセラー 空冷ポンプがマイナーチェンジ デザインを一新するとともに操作性を向上

- タフな空冷エンジンにより待機運転も可能
- 軽量かつメンテナンス性も向上



FT510 B-2級



FT460/FT460M B-3級


新カバーデザイン

流線形のフルカバーにデザインを一新。脱着も従来に比べ容易に可能。



燃料ドレン

ワンタッチドレン(キャッチタンク付)により燃料の排出・管理、メンテナンスが容易に。

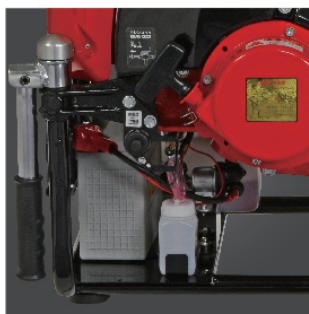

バルブ等機能をリニューアル

- 放水弁:クイック⇒Newクイック
- スロットル:レバー⇒ダイヤル式
- ティクラレバー:カバー内⇒操作盤
- イリジウムプラグ採用



その他機能も充実

- オートチョーク
- 分離給油方式
- 止水弁機構
- OKモニター
- 低騒音
- 低排煙
- 全自動充電器




シバウラ防災機器は
国際標準化機構の
品質規格 (ISO9001)
認証取得工場で
製造しています。



SHIBAURA

■性能曲線

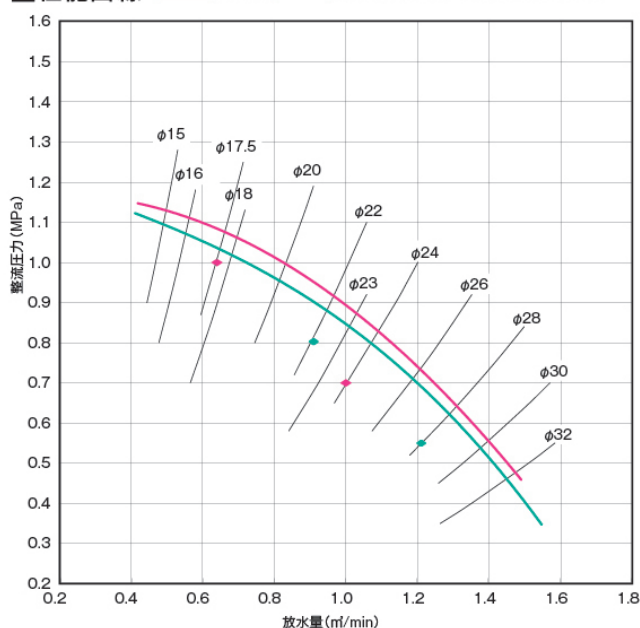


■付属品

- ①ポンプ覆い
- ②取扱説明書
- ③ツールバッグ
- ④ボックスバネ
- ⑤グリップ(ドライバー用)
- ⑥ドライバー(プラス/マイナス)
- ⑦全自動充電器*
- ⑧予備プラグ
- ⑨保証書
- ⑩安全ノズル
- ⑪点検シール
- ⑫不凍液用ホース
- ⑬バッテリーロッド・ホルダー*

※Mには付属ありません。

■寸法図

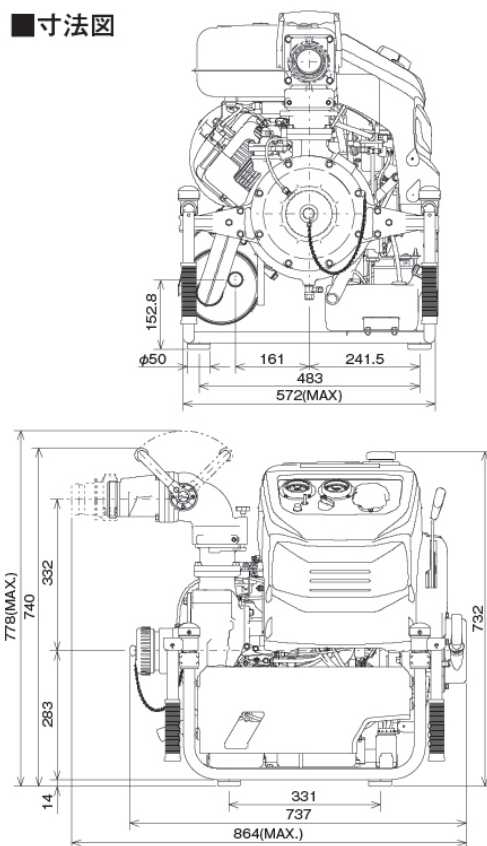

■主要諸元

型式	FT510	FT460 / FT460M
級別・届出番号	B-2級・P0145001	B-3級・P0157001
寸法(全長・全幅・全高)(mm)	737×572×740	
乾燥重量	約90	約90 / 約80
ポンプ	型式	シバウラ B612B 高圧1段タービンポンプ
	吸水口径	呼称75 消防ねじ式
	放水口径	呼称65 消防ねじ式 (町野式媒介金具付)
	規格圧力(MPa)・ノズル(mm)	0.7・φ24.0 0.55・φ28.0
	規格放水量(m³/min)	1.01 1.23
	高圧圧力(MPa)・ノズル(mm)	1.00・φ17.5 0.80・φ22.0
	高圧放水量(m³/min)	0.64 0.91
	定格回転速度(rpm)	5800
真空ポンプ・真空度	型式	無給油式・吸水高さ約9m
	形式	空冷2サイクル傾斜型2気筒ガソリンエンジン
	型式	シバウラ E440C
	総排気量(mL)	436
	検定出力(kW/rpm)	22.8/5800
	燃料供給方式	キャブレタ
	使用燃料・タンク容量(L)	自動車ガソリン・14.5
	潤滑方式・タンク容量(L)	分離給油方式(2サイクル専用オイル)・2
	燃料消費量(L/h)※規格放水時	約14
	点火方式	無接点マグネット(CDI方式)
	始動方式	セルモータ式 リコイル式 セルモータ式 リコイル式 / リコイル式
	点灯能力(V-W)	12-5(計器盤照明灯)・12-35(サーチライト)
	バッテリー	12V15Ah(密閉式) 12V15Ah(密閉式) / なし
	標準装備品	町野式根元媒介金具
付属品	分解工具一式 / 安全ノズル / 点火プラグ / 取扱説明書 / ポンプ覆い / 全自動充電器(Mなし) / バッテリー(Mなし)	

可搬消防ポンプの維持管理について

- 可搬消防ポンプは万一の火災(災害)に備え、定期的な点検、整備が必要です。
- 機能を確実に発揮する推奨使用期間は10年が目安です。
- 整備資格者による定期点検整備は6ヶ月毎に実施して下さい。
- 整備については、可搬消防ポンプ等整備資格者が実施することをお奨め致します。(補修用品の供給につきましても現在生産打ち切り後10年とさせて頂いております。)

⚠ 安全に関する注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよく読み下さい。
- 無理な操作は製品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社シバウラ防災製作所

〒390-0846

長野県松本市南原1丁目3番10号

TEL(0263)29-1070 FAX(0263)29-1074

https://www.shibaura-bousai.co.jp



取り扱い・お問い合わせ